


Legende siehe 1 - Legende



0 100 200 m

Quellen:
© GeoBasis-DE / BKG 2018

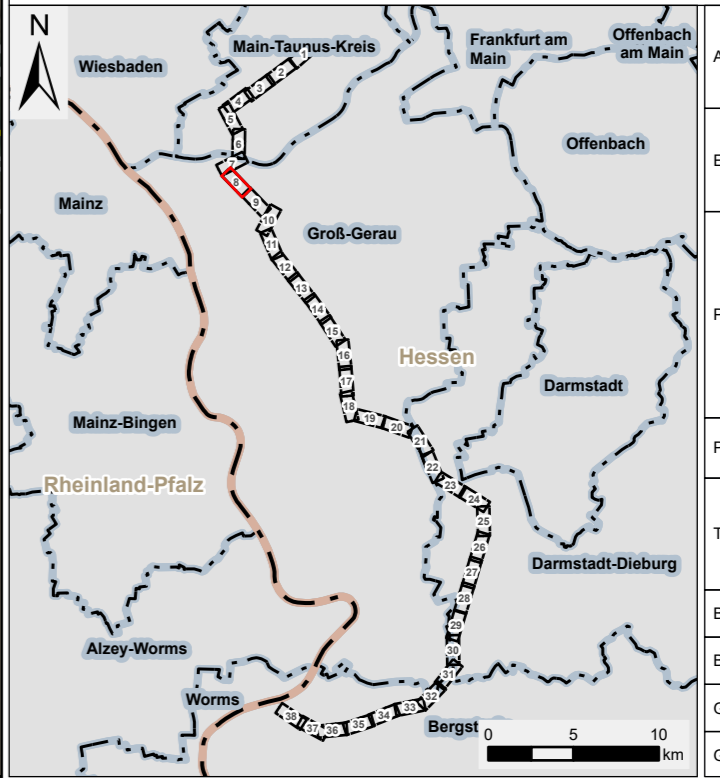

Amprion GmbH Auftraggeber: Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund		
ERM GmbH Erstellt durch: Siemensstraße 9 63263 Neu-Isenburg		
Projekt: Höchstspannungsleitung Osterath – Philippsburg Gleichstrom Pkt. Marxheim - Pkt. Ried		
Phase: Planfeststellungsverfahren		
Thema: Register 18 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen		
Blattgröße: A4 lang	Maßstab: 1:2.500	
Bearbeitet: CHP	Status: Bericht	
Gezeichnet: LDI	Stand: März 2024	
Geprüft: RL	Kartennummer: 1 - Blatt 8 von 38	

Prod: G:\Projekte\060806 - Amprion_Ulternet_A2_FPV_CER_RU9_GIS_Projekt\04_Bereiche\BKI_LP_Bericht.mxd, Datum gespeichert: 29. Februar 2024, Datum gezeichnet: 29. Februar 2024

GeoBasis-DE // LVermeGeoRP, Maxar, Microsoft