




Pfad: G:\Projekte\050806 - Amprion_UltraV_HV_GER_RU9_GIS_Projekt\04_Bericht\amprion_Datum gespeichert: 29. Februar 2024. Datum gespeichert: 29. Februar 2024.



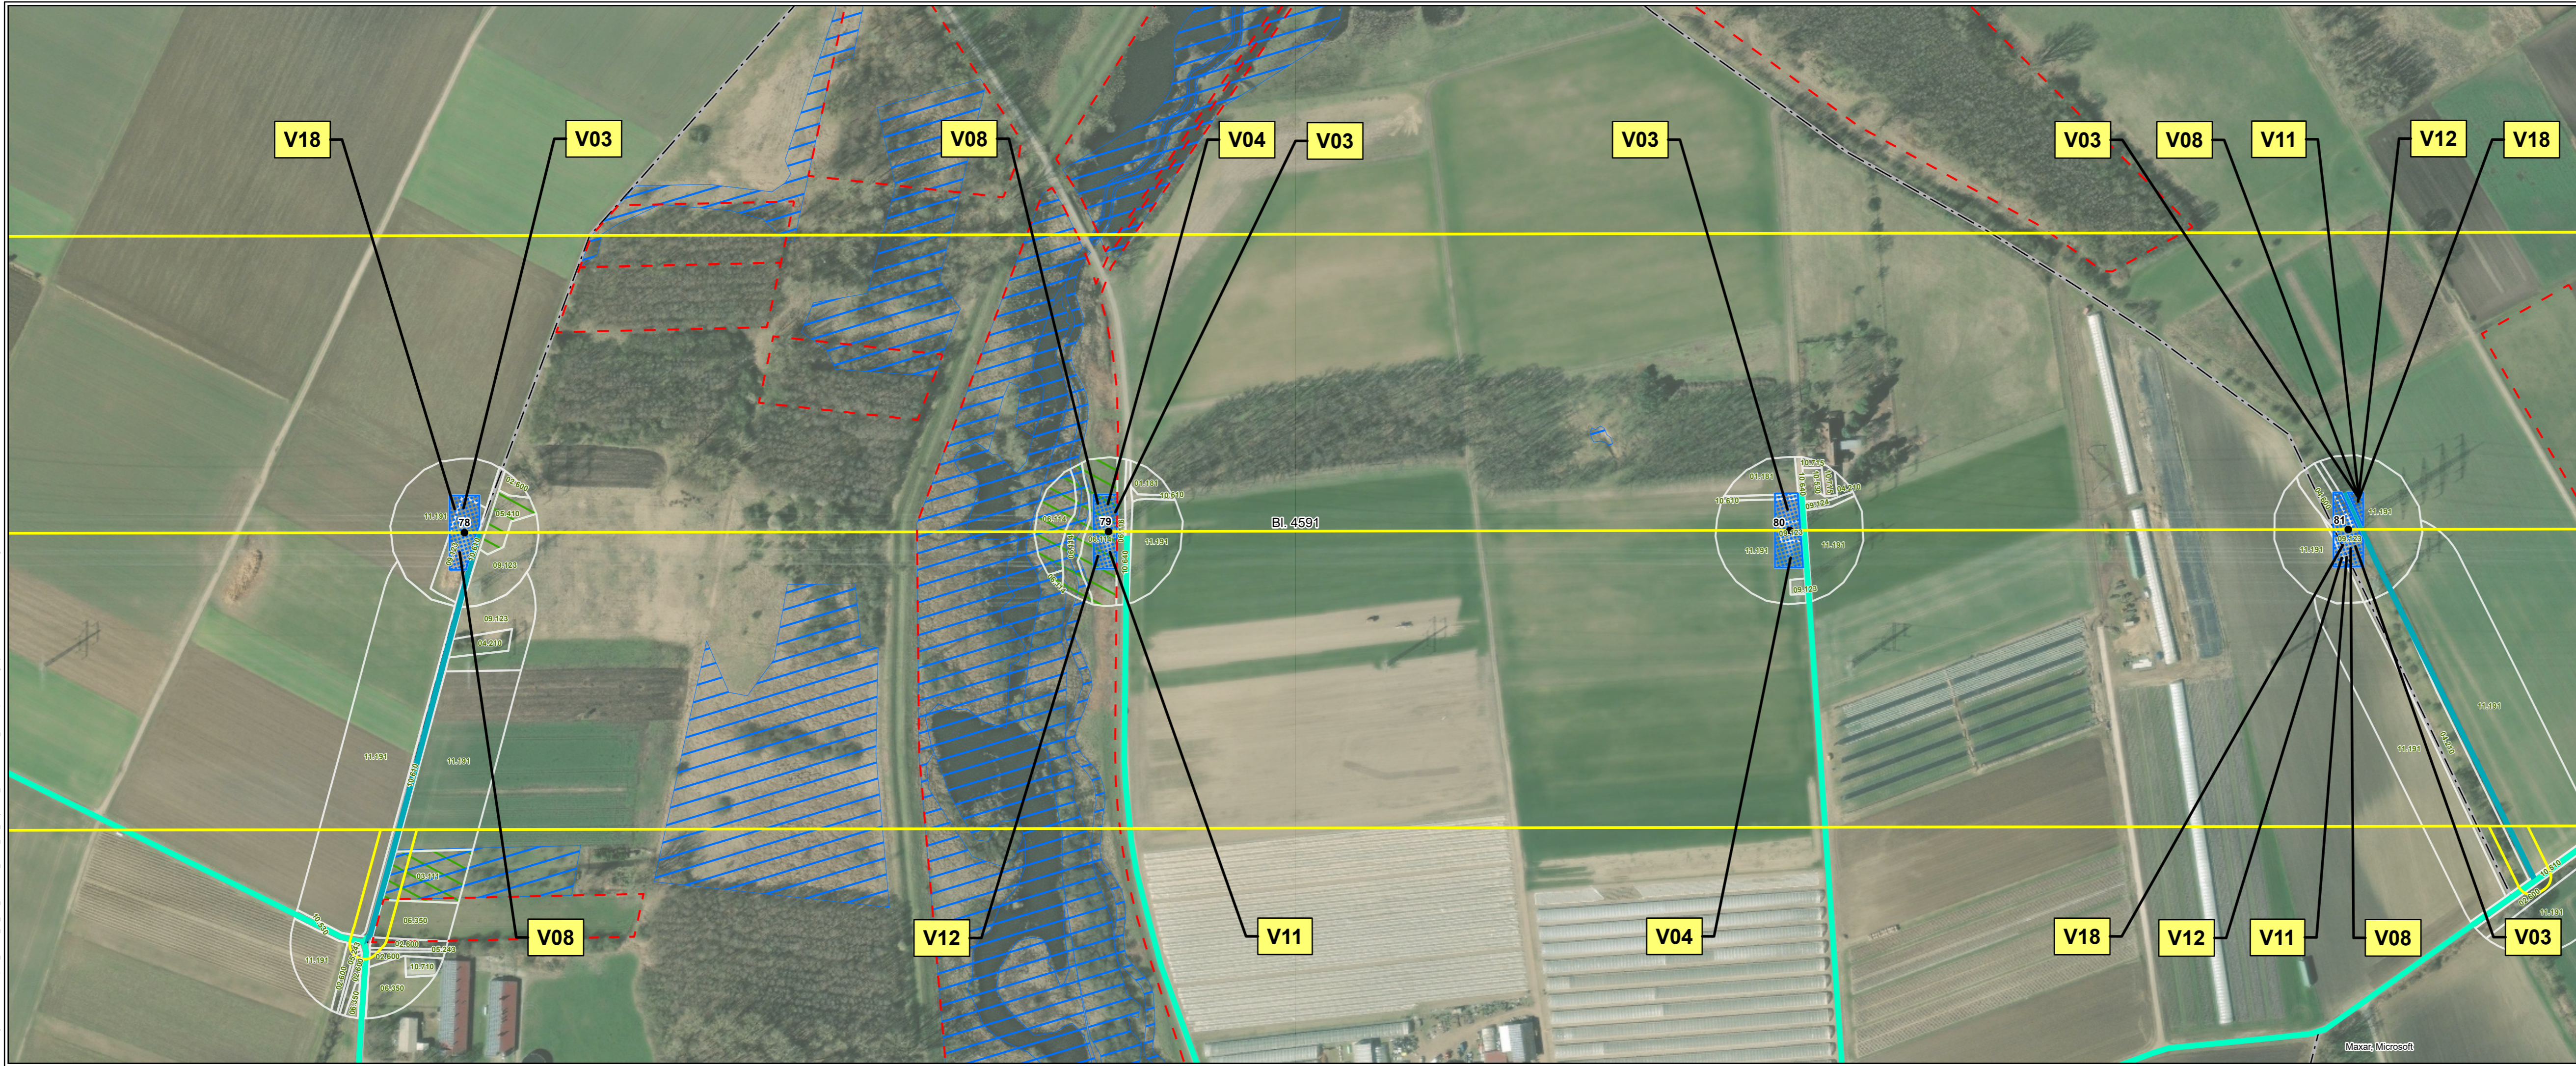

Legende siehe 1 - Legende

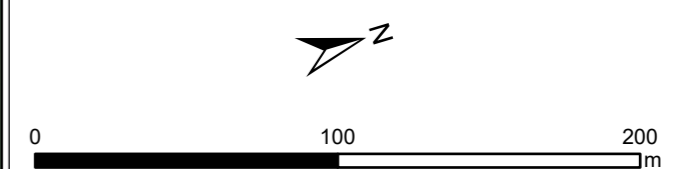

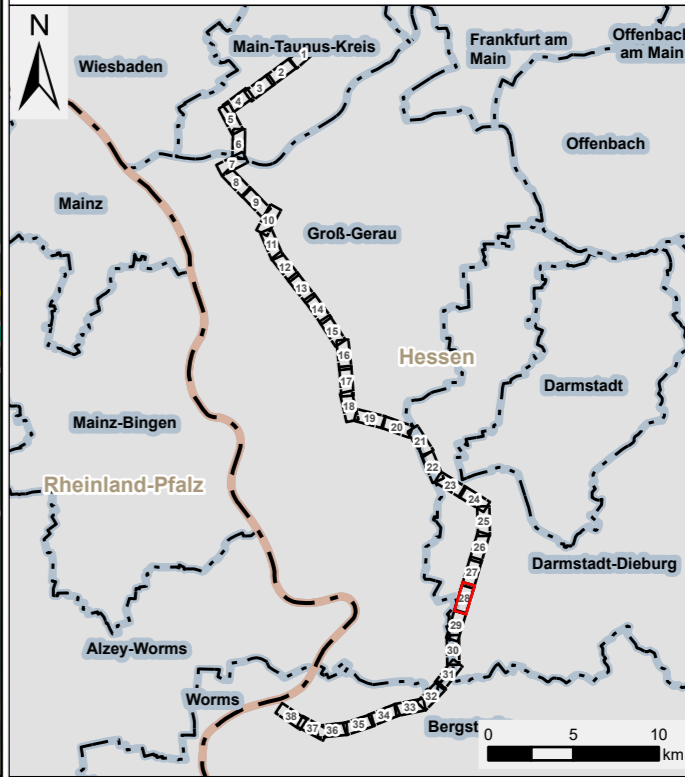Quellen:
 © GeoBasis-DE / BKG 2018



Amprion GmbH Auftraggeber: Robert-Schuman-Straße 7 44263 Dortmund		
ERM GmbH Erstellt durch: Siemensstraße 9 63263 Neu-Isenburg		
Tel: +49 (0) 6102/206-0 Fax: +49 (0) 6102/771 904-0		
Höchstspannungsleitung Osterath – Philippsburg Gleichstrom Pkt. Marxheim - Pkt. Ried		
Projekt: Planfeststellungsverfahren		
Thema: Register 18 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen		
Blattgröße:	A4 lang	Maßstab: 1:2.500
Bearbeitet:	CHP	Status: Bericht
Gezeichnet:	LDI	Stand: März 2024
Geprüft:	RL	Kartennummer: 1 - Blatt 28 von 38

Maxar, Microsoft