



Legende

Technische Planung

Mast

- Bestand
- Planung nachrichtlich übernommen

Leitung - Maßnahme

- Bestand
- Zubeseilung

Baustelleneinrichtungsfläche


- ▒ Baustelleneinrichtungsfläche
- ▒ Gerüstfläche

Zuwegung


- temporäre Zuwegung (Fahrplatten o.ä.)
- vorhandener, befestigter Weg (Asphaltweg, Pflasterweg, Schotterweg)
- unbefestigter oder teilbefestigter Weg, evtl. temporär geschottert

Schutzgebiet

- ▒ VSG 621-403

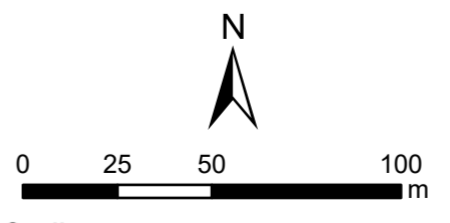

Quellen:
 Digitale Topographische Karte 1:25.000
 © GeoBasis-DE / BKG 2018

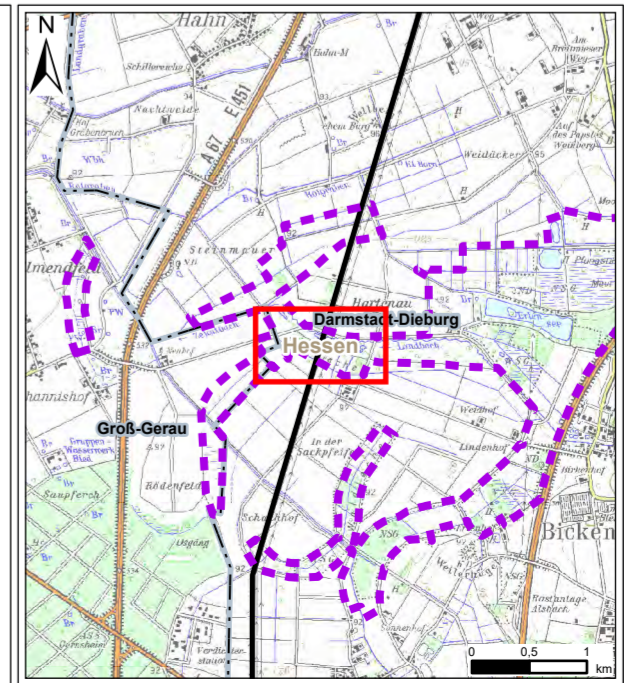

Auftraggeber:	Amprion GmbH Robert-Schuman-Strasse 7 64293 Darmstadt	
Erstellt durch:	ERM GmbH Siemensstraße 9 63263 Neusiedenburg	Tel: +49 (0) 6102/ 206-6 Fax: +49 (0) 6102/ 771 904 - 0
Projekt:	Höchstspannungsleitung Osterath – Philippsburg Gleichstrom Pkt. Marxheim - Pkt. Ried	
Phase:	Planfeststellungsverfahren	
Thema:	Register 20 NATURA2000 VSG 6216-403 Hessische Altneckarschlingen	
Blattgröße:	A2	Maßstab: 1:2.000
Bearbeitet:	NSC	Status: Bericht
Gezeichnet:	RK	Stand: März 2024
Geprüft:	RL	Kartennummer: I.2.6 Blatt 10 von 13

Pfad: G:\Projekte\0606866 - Amprion - Iltmret_A2_PfV_GER_RU_99_GIS\00_GIS_Projekt\04_Bereichen\Natur_2000\Natur_2000\amprion_2024_01_15_15_02_24_04_04.mxd
 Datum gedruckt: 14. Februar 2024, 15:02:24

Service Layer Credits: Bing Maps Aerial © 2024 Microsoft Corporation © 2024 Maxar © 2024 CNES (2024) Distribution Airbus DS