

Netzanbindung Südharz (BBPIG Nr. 44): „Höchstspannungsleitung Schraplau/Obhausen – Wolkramshausen – Vieselbach; Drehstrom Nennspannung 380 kV“

ABSCHNITT SÜD (WOLKRAMSHAUSEN – VIESELBACH)

Unterlagen zur Planfeststellung gemäß § 21 NABEG

Unterlage 4.2: Fundamentprinzipzeichnungen



Allgemeine Informationen

Vorhabenträgerin:

50Hertz Transmission GmbH
Heidestraße 2
10557 Berlin
Deutschland
T +49 (0)30 5150-0
F +49 (0)30 5150-4477

info@50hertz.com

www.50hertz.com

Ansprechpartner/in:

Projektleiter/in
Inga von Mensenkampff

T +49 (0)30 5150-3845

F +49 (0)30 5150-4477

Inga.vonmensenkampff@50hertz.com

Erstellt durch/unter Mitwirkung von:

LTB Leitungsbau GmbH
Friedrich-List-Str. 27
01445 Radebeul

Genehmigungsbehörde:

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen
Abteilung 8 – Netzausbau Strom,
Genehmigungsreferat 806
Heinrich-Hertz-Straße 6
03044 Cottbus

Planfeststellungsverfahren

Netzanbindung Südharz

(BBPlG Nr.44) "Höchstspannungsleitung Schraplau/Obhausen -
Wolkramshausen - Vieselbach; Drehstrom Nennspannung 380 kV"



Abschnitt Süd (Wolkramshausen - Vieselbach)

Titel:



Fundamentprinzipzeichnungen

Unterlage: 4.2

Blatt: 1

Maßstab: ohne

Einfahlfundament

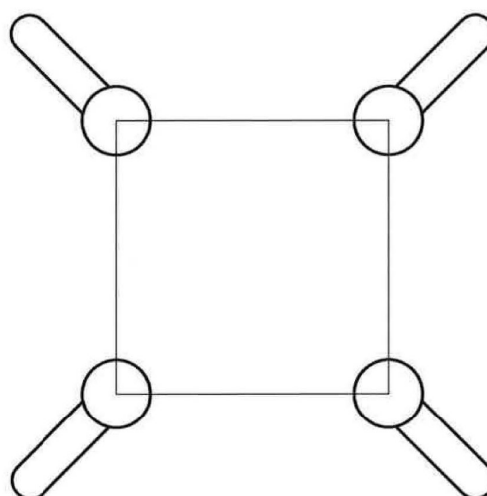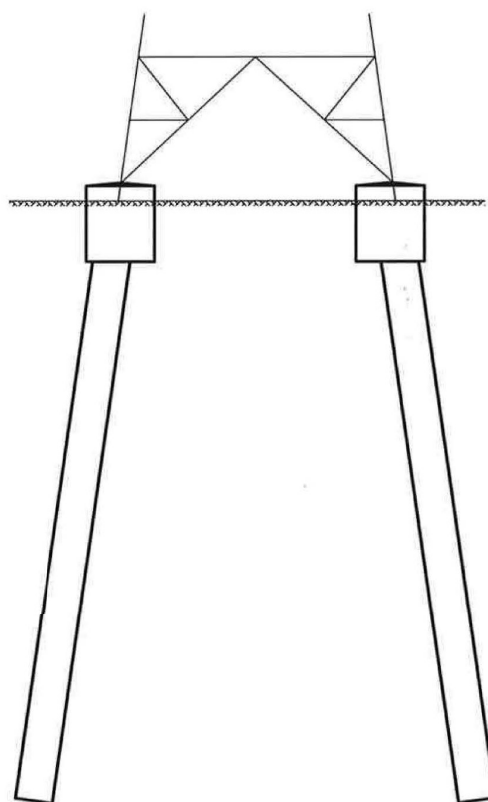

Planfeststellungsverfahren

Netzanbindung Südharz

(BBPlG Nr.44) "Höchstspannungsleitung Schraplau/Obhausen -
Wolkramshausen - Vieselbach; Drehstrom Nennspannung 380 kV"



| E.ON Group

Abschnitt Süd (Wolkramshausen - Vieselbach)

Titel:



Fundamentprinzipzeichnungen

Unterlage: 4.2

Blatt: 2

Maßstab: ohne

Plattenfundament

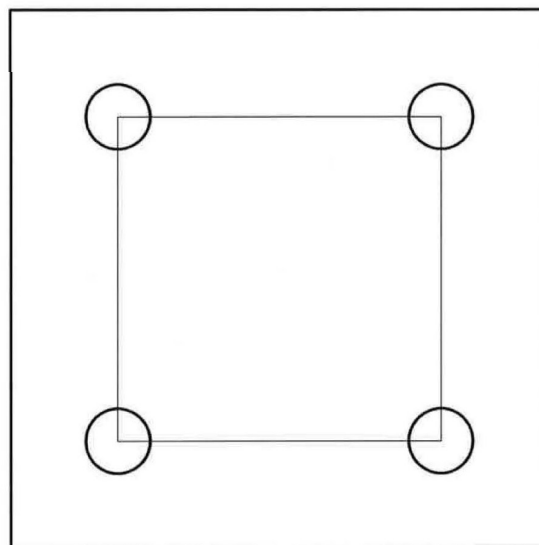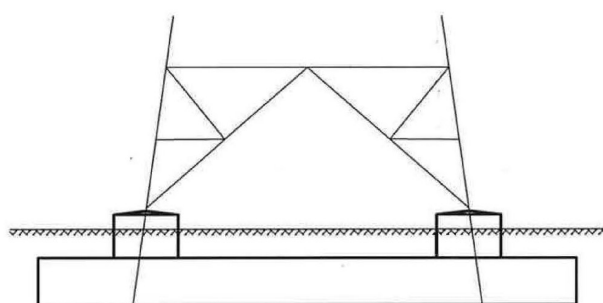

Planfeststellungsverfahren

Netzanbindung Südharz

(BBPlG Nr.44) "Höchstspannungsleitung Schraplau/Obhausen -
Wolkramshausen - Vieselbach; Drehstrom Nennspannung 380 kV"



| E.ON Group

Abschnitt Süd (Wolkramshausen - Vieselbach)

Titel:

Fundamentprinzipzeichnungen

Unterlage: 4.2

Blatt: 3

Maßstab: ohne

Stufenfundament

