

Wiederkehrende Maßnahmen
 V1 | V3* | V4 | V5 | V6 | V7 | V8
 V9 | V13 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | V29 | V30 | V31 | V32 | V33 | V34 | V35 | V36 | V37 | V38 | V39 | V40 | V41 | V42 | V43 | V44 | V45 | V46 | V47 | V48 | V49 | V50 | V51 | V52 | V53 | V54 | V55 | V56 | V57 | V58 | V59 | V60
 * betrifft alle BE-Flächen mit Gehölzbeständen

Maßnahmen
 V=1,2
 — Nr. Einzelmaßnahme
 — Nr. Maßnahmenkomplex
 — Index
 — Maßnahmentyp

Erläuterung Maßnahmentyp
 V Vermeidungs- / Minimierungs- / Schutzmaßnahme
 A Ausgleichsmaßnahme
 E Ersatzmaßnahmen

Erläuterung Index
 AR Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme
 CEF Funktionserhaltende Maßnahme (continuous ecological functionality)

Vermeidungsmaßnahmen

- V1 Umweltaufklärung
- V2 Bauausschlussflächen (Tabuflächen / Schutzzäune)
- V3 Stockrodung nur auf baubedingt beanspruchten Flächen
- V4 Mahd von Bauflächen vor Baubeginn
- V5 Beschränkung des Baubetriebes und von Logistikfahrten auf die Tageszeit
- V6 Befuchtung von Wegen und offenen Bodenflächen zur Vermeidung von Staubbildung
- V7 Vermeidung von Beeinträchtigungen von Boden im Bereich von Zufahrten und Baustellenflächen
- V8 Vermeidung von Beeinträchtigungen von Grundwasser und Oberflächengewässern
- V9 Sachgerechter Umgang mit wassergefährdenden Stoffen an Fahrzeugen und auf Baustellen
- V10 Vermeidung von Beeinträchtigungen von Wald-, Gehölz- und Baumbeständen in Schutzstreifen
- V11 Schleifreier Vorseilzug in empfindlichen Bereichen
- V12 Verzicht auf Rückbau der Mastfundamente
- V13 Rekultivierung und Biologiewiederherstellung von bauzeitlich in Anspruch genommenen und zurückzubauenden Flächen
- V14 Schutz von Flächen mit geschützten Pflanzenarten

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen

- V-1 Bauzeitenregelung für Baufeldfreimachung und Fällarbeiten
- V-2 Besatzkontrollen für Brutvögel vor Baubeginn
- V-4 Bauzeitenregelung für Brutvögel (außer Mastbrüter)
- V-5 Bauzeitenregelung von Brutvögeln auf Freileitungsmasten
- V-6 Beseitigung von Dauernestern auf den Freileitungsmasten
- V-7 Vergrämung von Brutvögeln vor Baubeginn
- V-8 Baumhöhlenverschluss Fledermäuse
- V-9 Baugrubensicherung für Fischotter / Biber
- V-10 Maßnahmen zum Feldhamsterschutz
- V-10a Feinkartierung zur Vorerkundung
- V-10b Vergrämung von Feldhamstern durch Anlage einer Schwarzbrache
- V-10c Installation eines Schutzzauns
- V-10d Abfangen und Umsetzen von Feldhamstern
- V-11 Bauzeitenregelung für Fäll- und Rodungsarbeiten in Habitatsflächen der Haselmaus und schonender Gehölzeingriff

CEP-Maßnahmen


- V-12a Bauzeitenregelung für Reptilien
- V-12b für Libellen
- V-12c für Libellen
- V-13 Kontrolle von Baugruben zum Schutz von Amphibien
- V-14a Mobiler Schutzzaun für Amphibien
- V-14b für Reptilien
- V-16 Kontrolle von Bauflächen mit Vorkommen von Reptilien sowie Abfang / Umsetzung von Tieren
- V-17 Vorerkundungsgebiete und ggf. Vergrämung Nachtkerzenschwärmer

CEP-Maßnahmen

- V-18 Anbringen von Nisthilfen: artgeeignete Fledermaushöhlen bzw. -kästen
- V-19 Anbringen von Nisthilfen: geeignete Vogelneikisten
- V-20 Sicherung und Entwicklung von Altholz-Habitatbäumen
- V-21 Anbringen von Nisthilfen auf geeigneten Masten, einseitige Umsetzung von Nisthilfen / Nistkästen von den bestehenden auf gepaltete Masten
- V-22 Installation von Haselmauskästen / Wurfböden und Reisighaufen
- V-23 Anlage von Büch- / Brachesstreifen für die Feldlerche
- V-24 Habitatoptimierungen im Acker für Rebhuhn und Wachtel
- V-25 Entwicklung von temporären Ausweichhabitats für den Feldhamster im direkten Umfeld der BE-Flächen

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen trassennah

- A1 Rückbau der Bestandsleitung einschließlich Rekultivierung der rückgebauten Maststandorte
- A2 Neu- oder Umpflanzung Streuobstwiese auf dem Schießplatz Udestedt
- A4 OTM - Waldwiese
- A5 OTM - Laubwald mit Aufwuchshöhenbeschränkung
- A6 OTM - Waldmantel
- A7 OTM - Pionierwald
- A/E8 OTM - Laubgebüsch

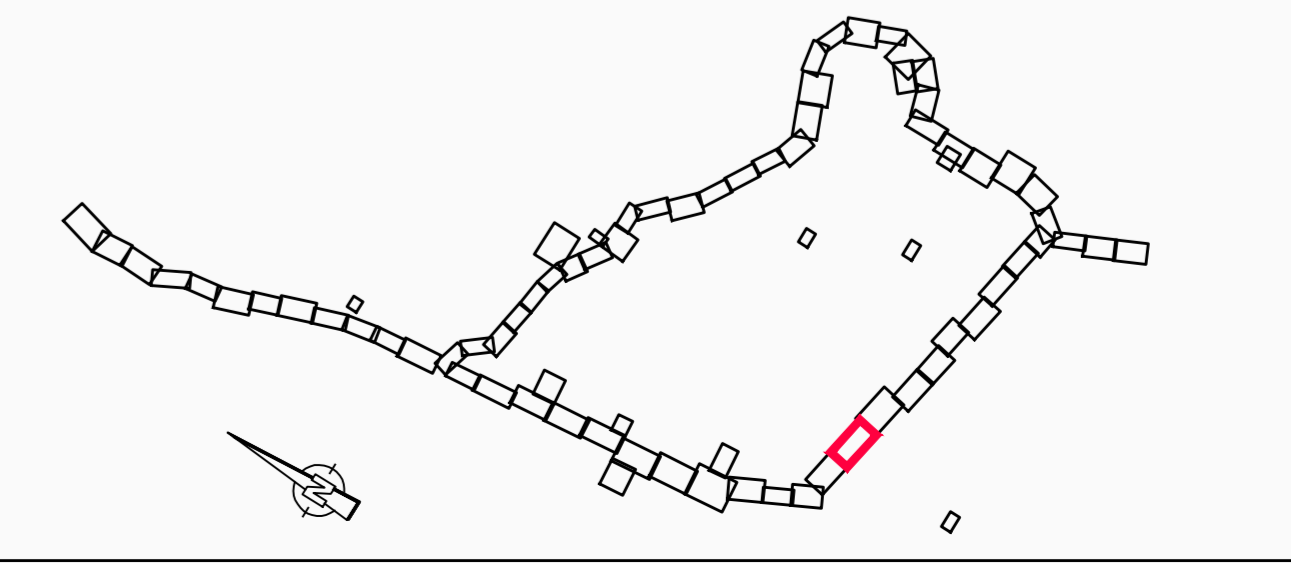


Planfeststellung
Unterlagen nach § 21 NABEG
 Netzanbindung Südharz (BBPIG Nr. 44) – „Höchstspannungsleitung Schraplau/Obhausen – Wolframshausen – Vieselbach; Drehstrom Nennspannung 380 kV“



Abchnitt: **Abchnitt Süd: Wolframshausen - Vieselbach**

Titel: **Landschaftspflegerischer Begleitplan**
Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Unterlage: 12.3 Blatt: 59 / 72 Maßstab: 1 : 2.000

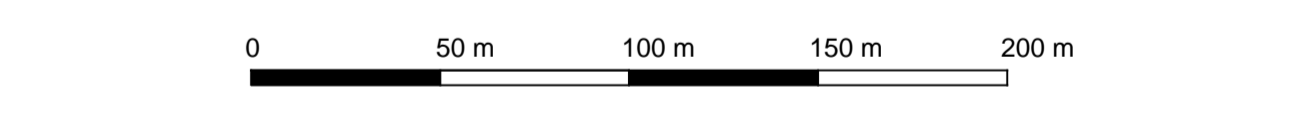

© GDI-Th. di-doby-2.0, 2020-2022
 Stand der Datenerfassung: 4. Quartal 2023
 Angaben zu den Datengrundlagen siehe Kap. 2.4 der Unterlage 12 nach § 21 NABEG

Vorbahenrträge: 50 Hertz Transmission GmbH Heidesstraße 2 D-10557 Berlin

Bearbeitung: **SCHULZ** Schulz Umweltplanung Schützenweg 10 01796 Pina Tel. +49 35 36 00 10 11 Fax +49 35 36 00 10 12

GICON GICON Großraum Ingenieur Consult GmbH Engländerstraße 63 01119 Dresden Tel. +49 35 1 20 10 0 Fax +49 35 1 20 10 10

Nr.	Änderung	Datum	Name

aufgestellt: 30.12.2023

Freigestellt nach § 24 NABEG
 Corbus, den

I. von Menserkampff M. Ecker

geändert: