



Maßnahmen

- A/E9 — Nr. Einzelmaßnahme
- Maßnahmentyp
- Erläuterung Maßnahmentyp**
- V Vermeidungs- / Minimierungs- / Schutzmaßnahme
- A Ausgleichsmaßnahme
- E Ersatzmaßnahmen

Ausgleichs- / Ersatzmaßnahmen



- A/E9 Aufforstung am Weißbach bei Töttestadt
- Mischwald (Neuanlage, Anpflanzung und Entwicklung)
- Baumgruppen (Neuanpflanzung)

Biotoptypen (Bezeichnung gem. Anlage 2 BKompV)

- Biotoptypengrenzen**
- 23.01 Natürliche und naturnahe Fließgewässer
- 23.05.01a Graben mit periodischer oder dauerhafter Wasserführung (fließendes oder stehendes Gewässer)
- 33.04a.03 Äcker und Ackerbrache auf Lehm- oder Tonboden - Acker mit stark verarmter oder fehlender Segetalvegetation (Lehm- oder Tonboden)
- 34.08a.02 Extensiv genutztes, frisches Dauergrünland
- 39.06 Ruderalstandorte
- 39.06.03 Frische bis nasse Ruderalstandorte
- 41.02 Feldgehölze mit überwiegend autochthonen Arten
- 41.05a Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend autochthonen Arten
- 41.05b Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen aus überwiegend nicht autochthonen Arten (mit Ausnahme von Kopfbäumen, Alleen, Obst- und Nussbäumen)
- 43.04.01 Fließgewässerbegleitende Erlen- und Eschenwälder
- 52.01.01a Versiegelte und sonstiger gepflasterter Verkehrs- und Betriebsweg (z. B. Straße, Start-, Landebahn)
- 52.02.06 Unbefestigter Weg

Nachrichtlich

- SPA-Gebiet "Ackerhügelland westlich Erfurt mit Fahnrscher Höhe" (DE 4930-420)
- LSG "Fahner Höhe"
- 1956 Flurstücksgrenze

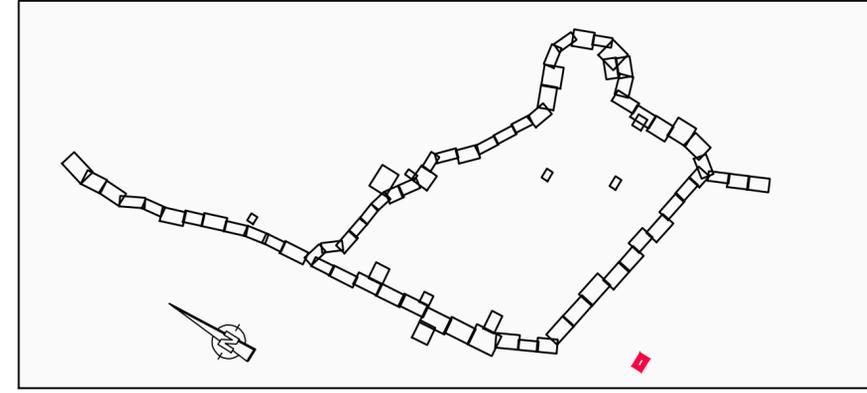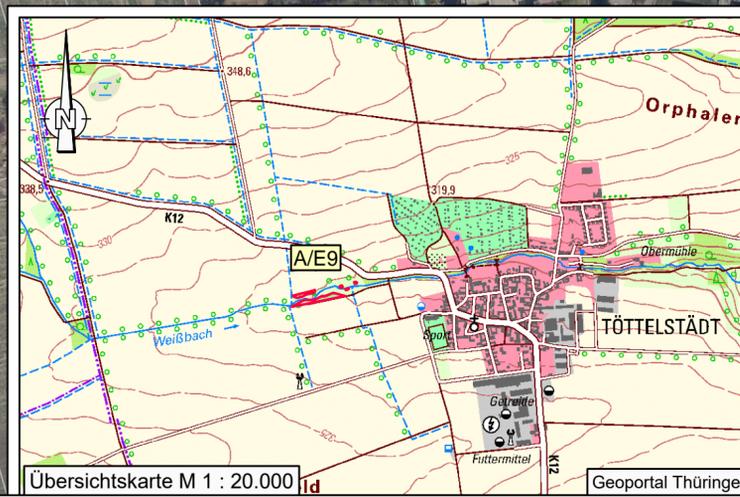

**Planfeststellung
Unterlagen nach § 21 NABEG**

Netzanbindung Südharz (BBPIG Nr. 44) – „Höchstspannungsleitung Schraplau/Obhausen – Wolkramshausen – Vieselbach; Drehstrom Nennspannung 380 kV“

Abschnitt: **Abschnitt Süd: Wolkramshausen - Vieselbach**

**Titel: Landschaftspflegerischer Begleitplan
Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen**

Unterlage: 12.3 Blatt: 69 / 72 Maßstab: 1 : 2.000



© GDI-Th, dl-de/by-2-0, 2020-2022
Stand der Datenerfassung: 4. Quartal 2023
Angaben zu den Datengrundlagen siehe Kap. 2.4 der Unterlage 12 nach § 21 NABEG

Vorhabenträger: 50 Hertz Transmission GmbH
Heidestraße 2
D-10557 Berlin

Bearbeitung: Schulz UmweltPlanung
Schössergasse 10
01796 Pirna
Tel.: (03501) 46005-0
Fax: (03501) 46005-18
info@schulz-umweltplanung.de

GICON Großmann Ingenieur Consult GmbH
Tiergartenstraße 48
01219 Dresden
Tel.: +49 351 47878-0; Fax: +49 351 47878-78; info@gicon.de

Nr.	Änderung	Datum	Name

aufgestellt: 30.12.2023

Festgestellt nach § 24 NABEG
Cottbus, den

I. von Mensenkampff M. Ecker

geändert: