




### Legende

Ergebnisse und Bewertung Struktur- und Höhlenbaumkartierung  
Untersuchungsgebiet

- Vorzugskorridor
- Kartierraum Strukturkartierung
- Kartierraum Höhlenbaumkartierung
- Quartierpotenzial Fledermäuse Höhlenbaumkartierung mit Nr. (S-xxx)
  - kein
  - schlecht/mittel
  - gut
  - hervorragend
- Quartierpotenzial Fledermäuse Strukturkartierung mit Nr. (S-xxx)
  - kein
  - gering
  - mittel
  - hoch
- Bewertung Fledermäuse Leitstrukturpotenzial
  - kein
  - mittel
  - hoch
- Höhlenbäume Fledermäuse mit Quartierpotenzial mit Nr. (H-xxx)
  - gering
  - mittel
  - hoch mit Wochenstubenpotenzial
  - hoch mit Winterquartierpotenzial
- Höhlenbäume mit Quartierpotenzial für Vögel mit Nr. (H-xxx)
  - mit Quartierpotenzial
  - ohne Quartierpotenzial

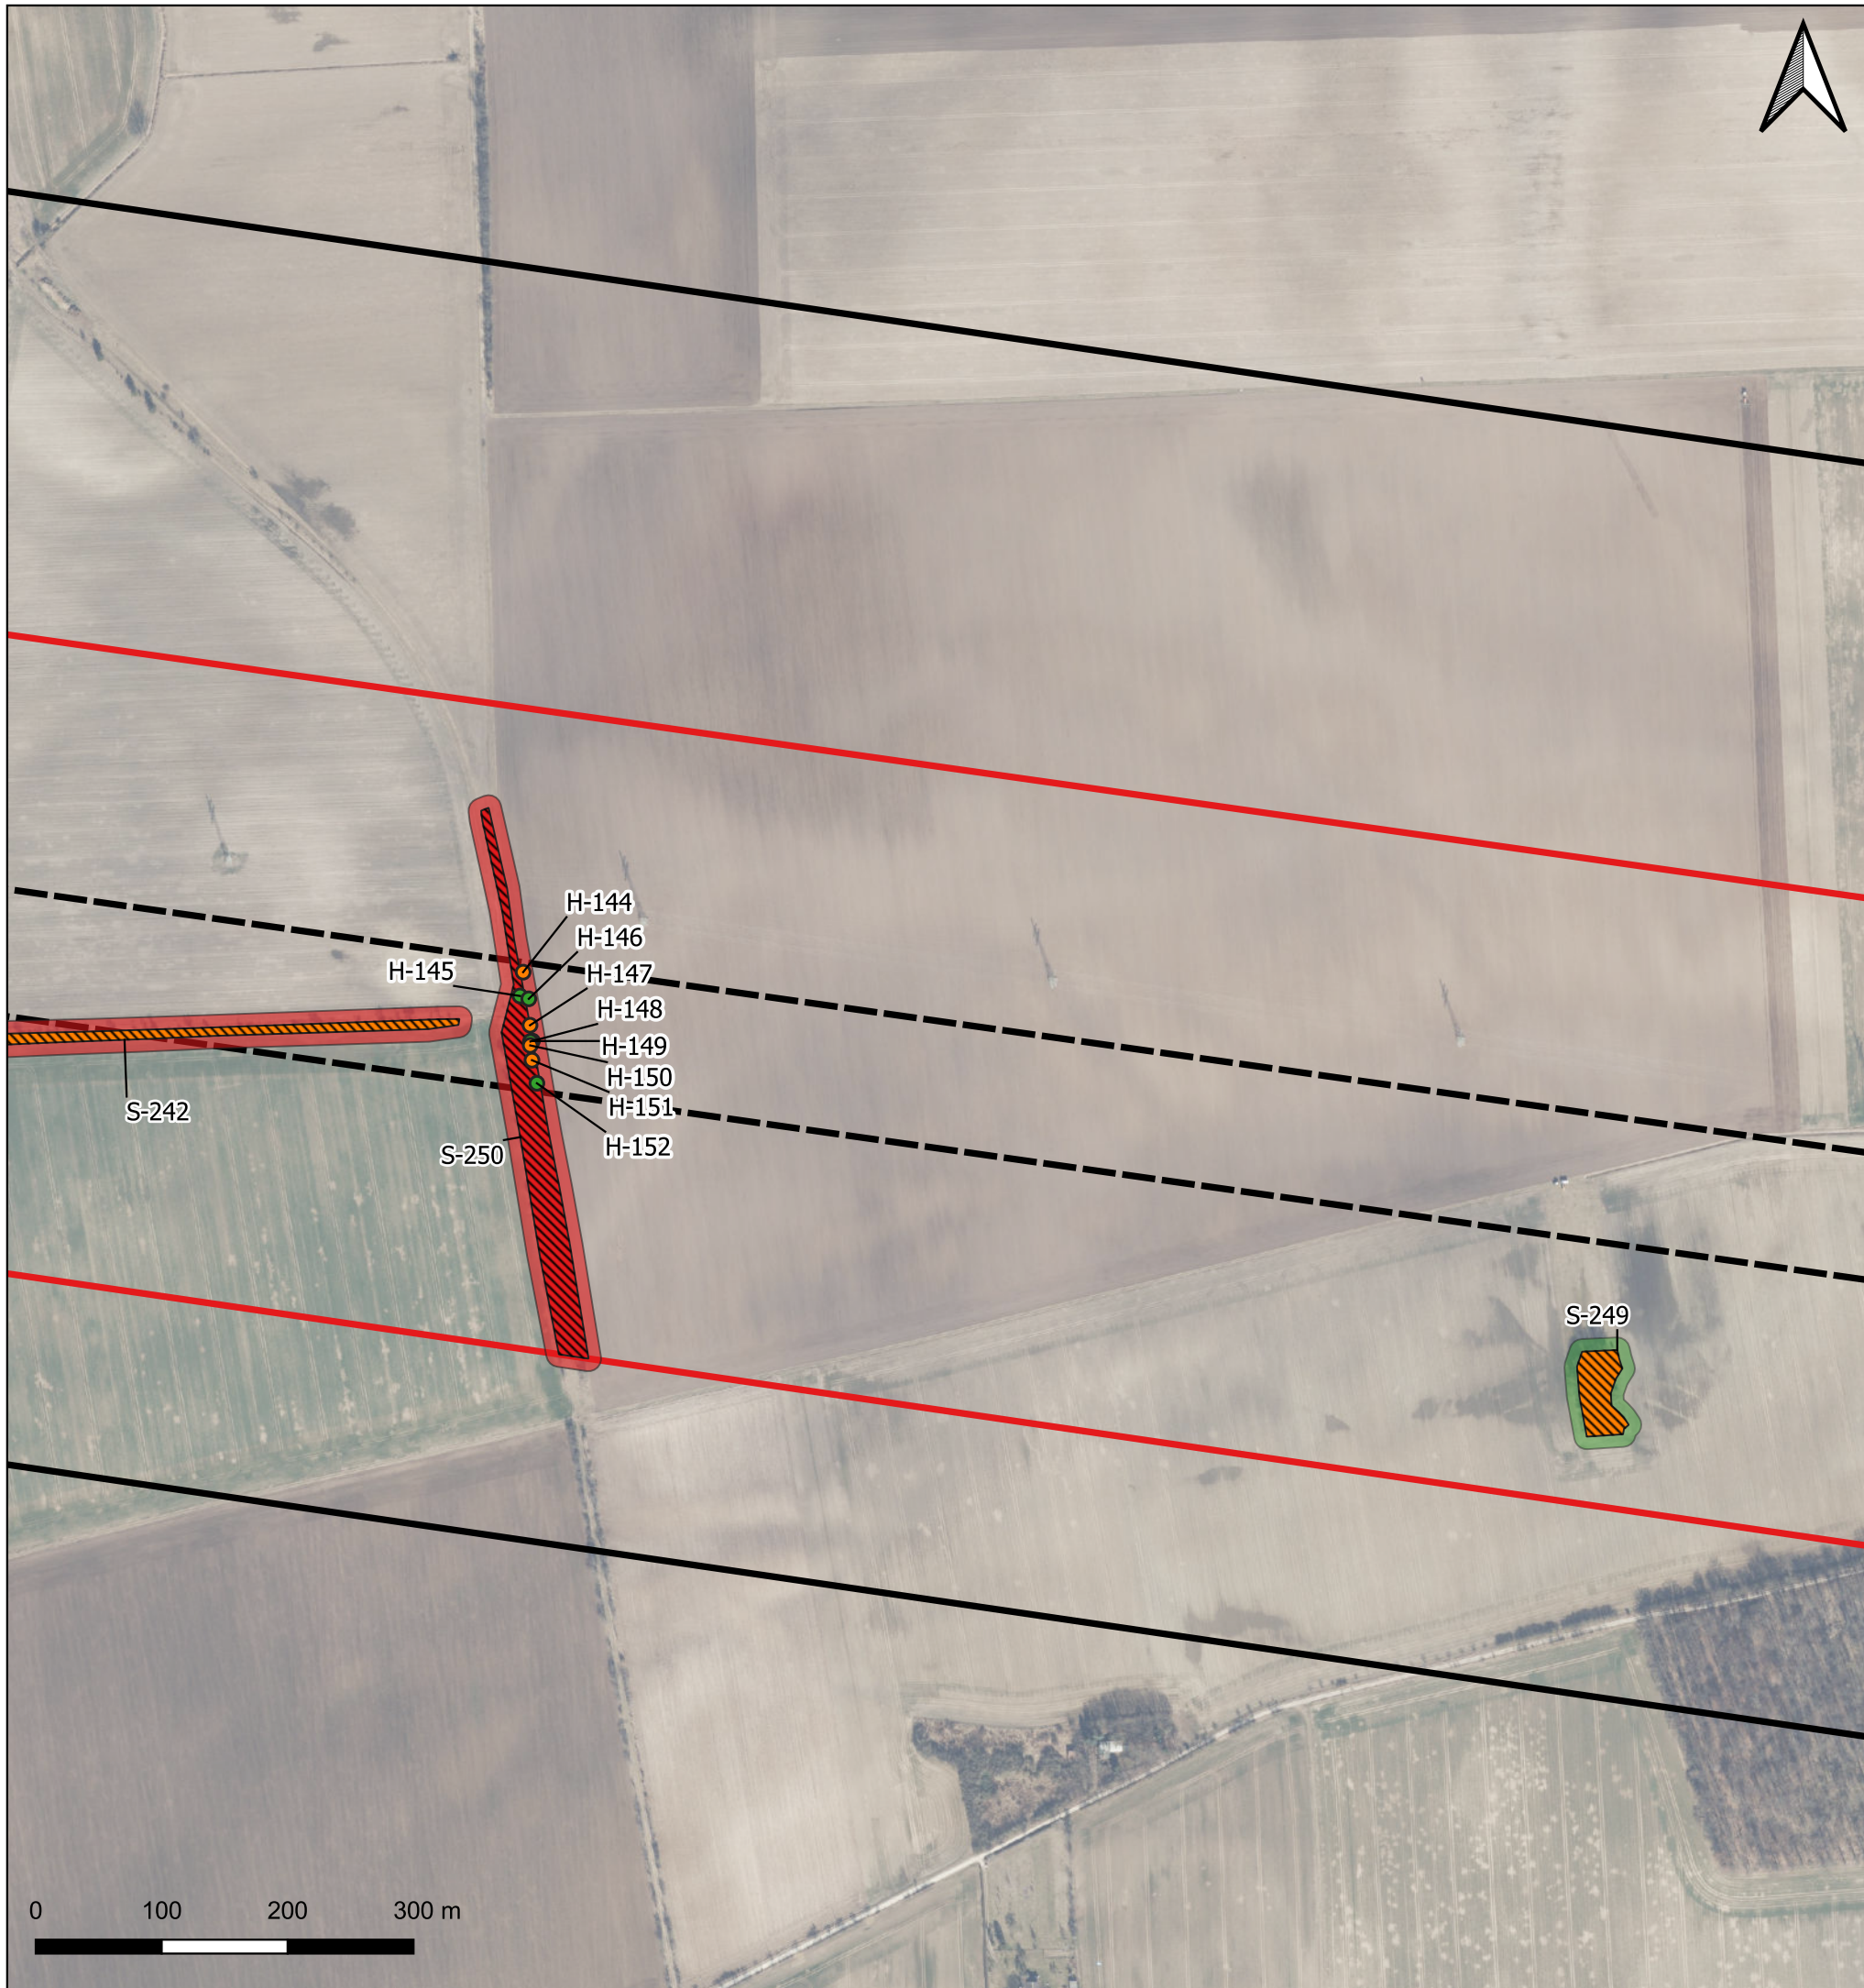

### Netzanbindung Südharz (BBPIG. Nr. 44)

Höchstspannungsleitung Schraplau/Obhausen - Wolframshausen - Vieselbach: Drehstrom Nennspannung 380 kV  
Abschnitt Süd (Wolframshausen - Vieselbach)

### Kartierbericht Fauna und Biotope (KFB)

ARTÜBERGREIFENDE ERFASSUNGEN KARTENBLATT Nr. 19

Auftragnehmer:  
**trias**  
 Planungsgruppe  
 Schönfließler Straße 83  
 16548 Glienicke/Nordbahn  
 Fon 033056 76501  
 info@trias-planungsgruppe.com  
 www.trias-planungsgruppe.com

Auftraggeber:  
 50Hertz Transmission GmbH  
 Heidestraße 2  
 10557 Berlin

Erstellung:	Jan Watzema	Plananlage:	2
Datum:	28.02.2023	Teilkarte:	2.2
Quelle:	Hintergrundkarte: © GeoBasis-DE / BKG (2022)	Maßstab:	1 : 5.500

